



ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.

После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключённой сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завод - изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.



Светильники серии Компромисс 3 предназначены для организации общего освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги: складов, закрытых бассейнов, производственных цехов, автомобильных парковок.

Дата выпуска и номер партии

18/01/2024

109083

Оттиск личного клейма

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020

194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.

И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru

www.sveton.ru



Технические характеристики

Артикул	Наименование	Световой поток, Лм	Световой поток в режиме аварийной работы, Лм	Пульсация светового потока, %	Фактическая мощность, Вт	Коэффициент мощности, Cos ф	Входное напряжение ±2[%], В	Класс защиты от пор. эл. током	Ресурс эксплуатации, час	Гарантия на свет. год/года/лет	Гарантия на БАП год/года/лет	Климатическое исполнение	Количество светоточек
СВ-С0400072	Компромисс 3-12-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65	1530		<2%	13	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0401072	Компромисс 3-12-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	1600		<2%	13	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0402072	Компромисс 3-12-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65	1650		<2%	13	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0403072	Компромисс 3-12-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65БАП3	1530	450	<2%	17	0,95	220	II	70000	5	1	УХЛ2	1
СВ-С0404072	Компромисс 3-12-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65БАП3	1600	470	<2%	17	0,95	220	II	70000	5	1	УХЛ2	1
СВ-С0405072	Компромисс 3-12-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65БАП3	1650	485	<2%	17	0,95	220	II	70000	5	1	УХЛ2	1
СВ-С0406072	Компромисс 3-12-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65S	1530		<2%	13	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0407072	Компромисс 3-12-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65S	1600		<2%	13	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0408072	Компромисс 3-12-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65S	1650		<2%	13	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0410072	Компромисс 3-20-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65	2750		<2%	22	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0411072	Компромисс 3-20-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	2900		<2%	22	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0412072	Компромисс 3-20-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65	2950		<2%	22	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0413072	Компромисс 3-20-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65S	2750		<2%	22	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0414072	Компромисс 3-20-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65S	2900		<2%	22	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0415072	Компромисс 3-20-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65S	2950		<2%	22	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0400513	Компромисс 3-12-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	1600		<2%	13	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0401513	Компромисс 3-12-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65БАП1	1600	615	<2%	17	0,95	220	II	70000	5	1	УХЛ2	1
СВ-С0402513	Компромисс 3-20-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	2900		<2%	22	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0403513	Компромисс 3-20-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65БАП1	2900	659	<2%	26	0,95	220	II	70000	5	1	УХЛ2	1

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020


194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.

И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru

www.sveton.ru



Расшифровка наименования светильника (Образец)

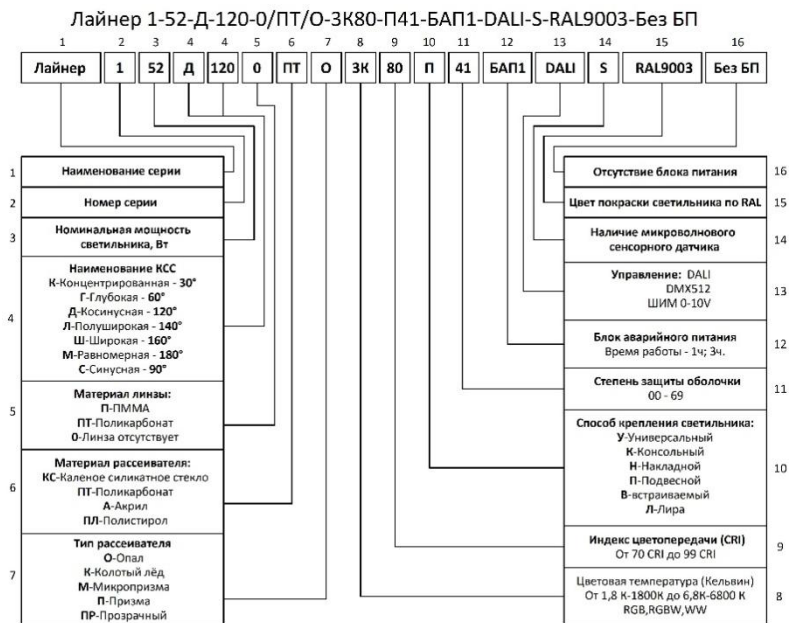

Click!

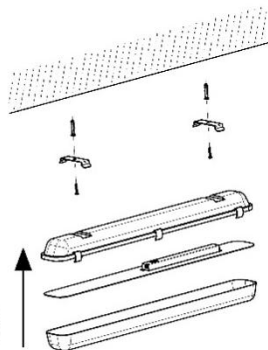


Рис.1 Габаритные размеры.

Рис.2 Монтажная схема.

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.

И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru

www.sveton.ru




Рис.3 Принципиальная схема подключения.

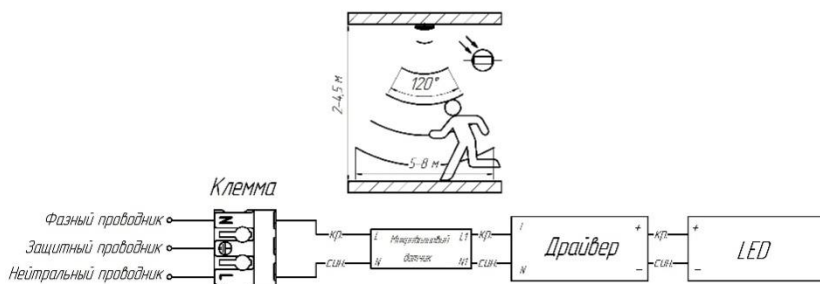


Рис.4 Принципиальная схема подключения с микроволновым датчиком.

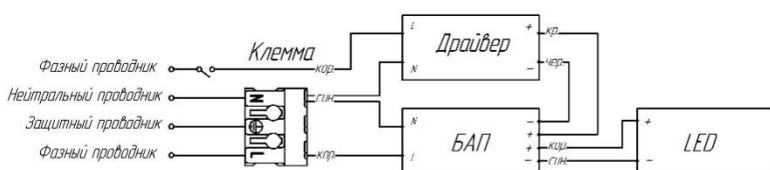


Рис.5 Принципиальная схема подключения с блоком аварийного питания.

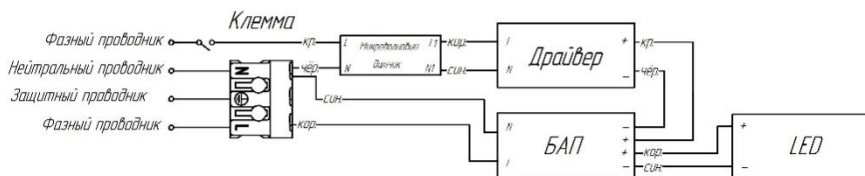


Рис.6 Принципиальная схема подключения с микроволновым датчиком и блоком аварийного питания.

Паспорт светодиодного светильника серии
Компромисс 3
Артикул



Гарантийный талон

№	Параметр	Поля для заполнения
1.	Модель светильника	
2.	Продавец:	
3.	Покупатель:	
4.	№ документа (накладной, УПД):	
5.	Дата продажи:	
6.	Место печати Продавца:	

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.
И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru
www.sveton.ru