

Направление текста ↑

**Ex** **Ex** **Ex**

Соединитель взрывозащитный  
 1Ex d IIC T6 Gb Uном [ ]  
 Ex tb IIC T80°C Db Iном [ ]  
 Ta: -60°C/+60°C IP66 УХЛ1  
 ООО "ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ", серт. № ЕАЭС RU С-RU. HA65. B. 01572/22

Артикул: [ ] Дата: [ ]

**ВНИМАНИЕ! ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!**  
 ООО "МГК "СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"  
 Россия, г. Рязань, ул. Магистральная, д.10а


Направление текста →

**Ex** **Ex** **Ex**

Соединитель взрывозащитный  
 1Ex d IIC T6 Gb Uном [ ]  
 Ex tb IIC T80°C Db Iном [ ]  
 Ta: -60°C/+60°C IP66 УХЛ1  
 ООО "ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ", серт. № ЕАЭС RU С-RU. HA65. B. 01572/22

Артикул: [ ] Дата: [ ]

**ВНИМАНИЕ! ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!**  
 ООО "МГК "СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"  
 Россия, г. Рязань, ул. Магистральная, д.10а

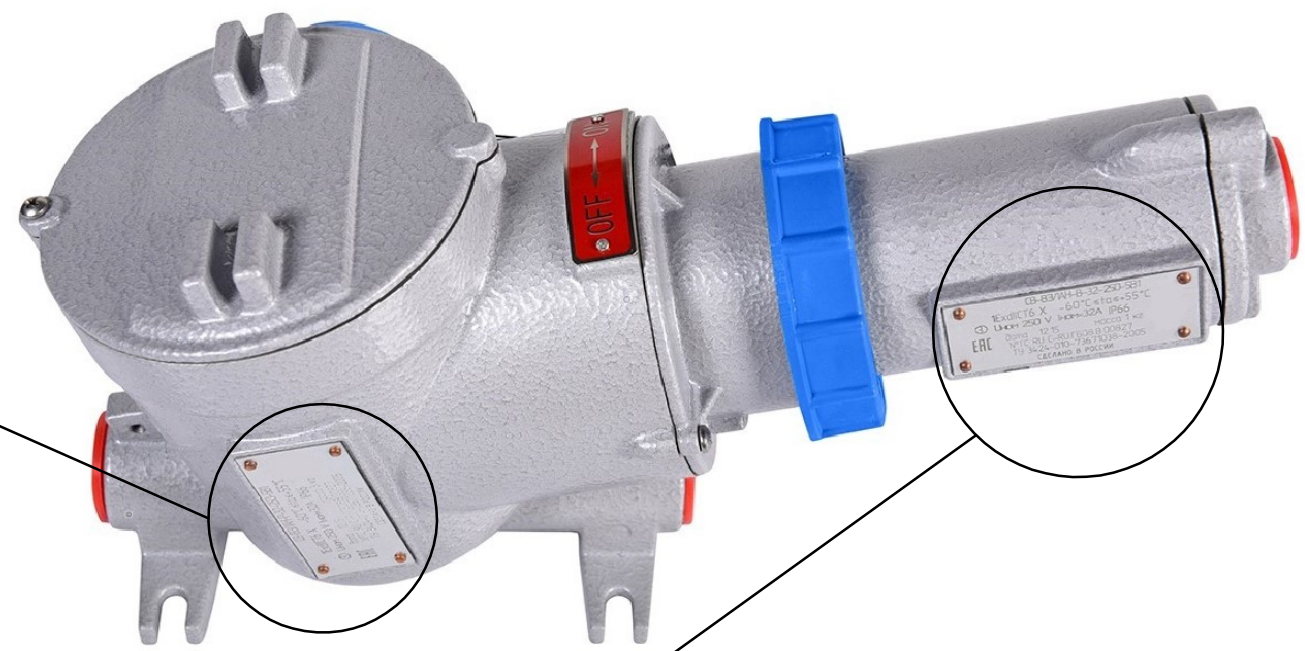

- \* - полное наименование согласно СП
- 1. Информационные таблички приведены для примера, текст на них может отличаться в зависимости от СП.
- 2. Комплект поставки может отличаться в зависимости от СП. Розетка и вилка могут поставляться отдельно.
- 3. Крепление таблички для Соединителя LT-DPS 100(125)\* показано на листе 2.
- 4. Этикетка партионность 30x60 клеить под крышку.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>Инструкция по монтажу табличек</b>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Турнаев			10.02.23			-	-
Пров.								
Т. контр.								Листов 2
Н. контр.								ООО "МГК "Световые технологии"
Утв.								

